

PARTNER

DES HANDWERKS

Checkliste Türenbearbeitung

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Kunde	PLZ / Ort
Ansprechpartner	Strasse
Kommission	Telefon
Gebhardt Holz-Zentrum	
Händler	Fax
Hackl Thomas	

Ansprechpartner Händler

Türblattformat: (Überschlagseite)

Höhe _____ mm

Breite _____ mm

Dicke _____ mm

Deckschicht innen _____


Deckschicht außen _____

Schallschutz Anforderung
im eingebautem Zustand
dB _____


E-Mail

Öffnung nach: ☐ innen ☐ außen

DIN - Richtung

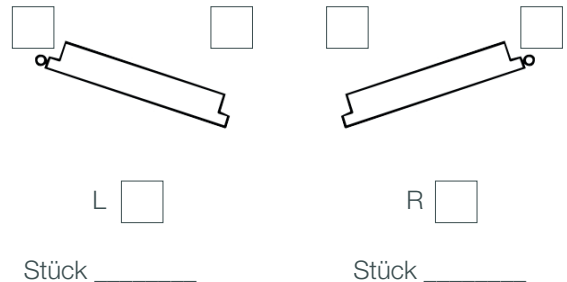

Lichtausschnitte:
(Außenansicht)

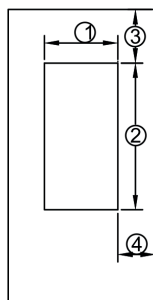

① mm

② mm

③ mm


④ mm

Maß 3 und 4 von
Außenkante Türblatt gemessen!

Maß 1 und 2
=> **Glaslicht**
Checkliste CNC

Eckausbildung:

Standardecke:



-HPL / CPL - Ecke

ausgeklint:




- ausgeklint bei >90° Winkel
- ab LA 100x100 möglich
- Türdicke bis 100mm möglich
- LA ohne Stufenfalz

① ☐ Ja

② ☐ Ja

Checkliste Türenbearbeitung

1.1 Stufenfalzformat für Lichtausschnitt

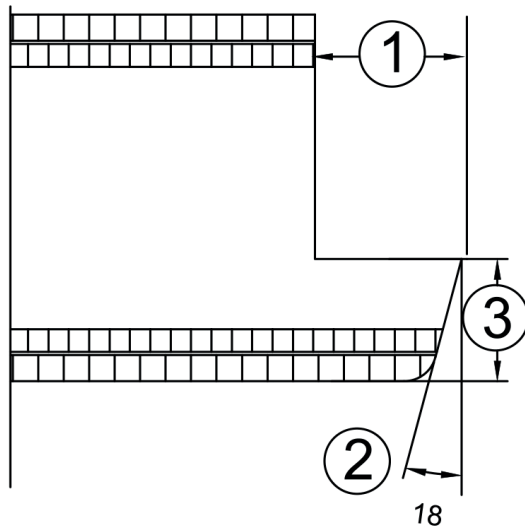


- ① _____ mm
- ① ☐ 18 mm Standard
- ① ☐ 25 mm Passivhaus Standard
- ② ☐ 18° geschrägt
- ② ☐ gerade
- ③ _____ mm max. 16 mm

1.2 Skizzen für Oberfläche, Lichtausschnitt, Design o. ähnliches

Checkliste Türenbearbeitung

2. Spionlochbohrung

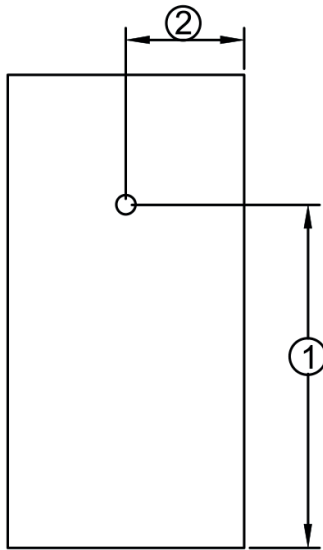

① mm


② mm

Spionlochdurchmesser

mm (min 12 mm)

Maß 1 und 2 von Überschlagseite gemessen!

3. Bandfräsungen

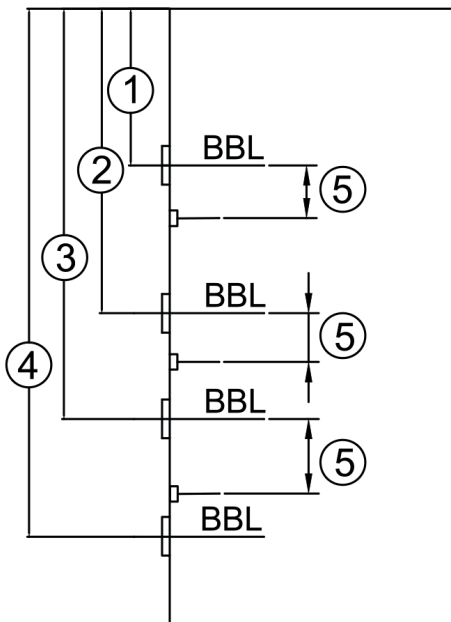

Abstandsmaße 1-4
von **Türblattaussenkante**
gemessen

① mm

② mm

③ mm

④ mm

⑤ mm

Band:

Hersteller _____

Typ _____

Bandseitensicherung:


Hersteller _____

Typ _____


Checkliste Türenbearbeitung

4. Türfalzfräsungen

Doppelfalz

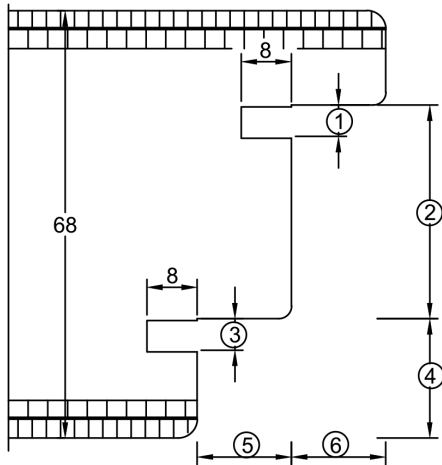

Einfachfalz

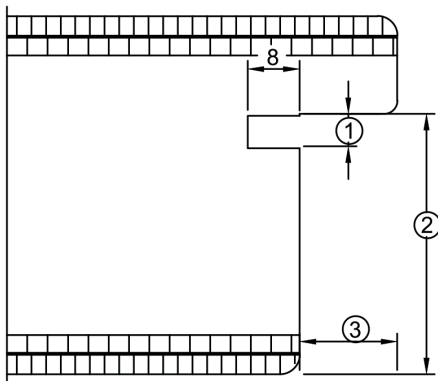

Angabe hier eintragen

Fälzung ☐ 3-seitig ☐ 4-seitig


Variotec-Normfalz ☐ ja ☐ nein

Maße bei Variotec-Normfalz

	Andere Maße	
①	5mm	5, 0 mm nein ☐
②	34mm	mm
③	5mm	5, 0 mm nein ☐
④	18mm	mm
⑤	15mm	mm
⑥	15mm	mm

①	5, 0 mm	nein ☐
②	mm	
③	mm	

Falz unten

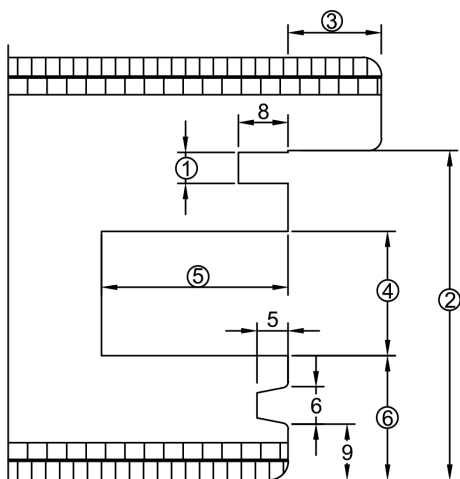

Angaben 4, 5, 6 nur bei Bodenabsenkdrückung

Variotec-Normfalz ☐ ja ☐ nein

Maße bei Variotec-Normfalz

	Andere Maße	
①	5mm	mm nein ☐
②	52mm	mm nein ☐
③	19mm	mm


Bodenabsenkdrückung ☐ ja ☐ nein

④	mm	
⑤	mm	
⑥	mm	

Checkliste Türenbearbeitung


5. Schloßfräsungen

Angabe hier eintragen

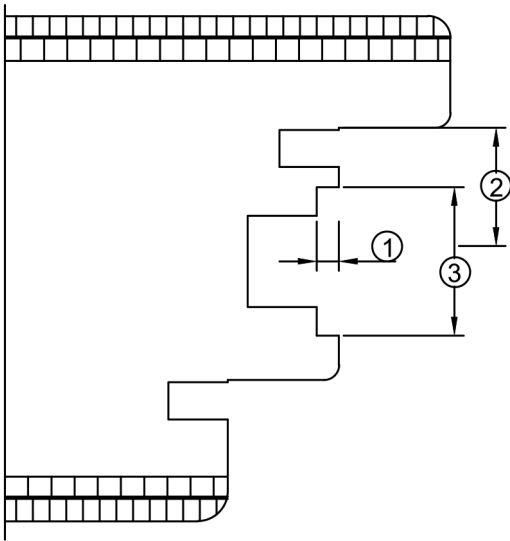

① mm
② mm
③ mm

② = Schlossachse

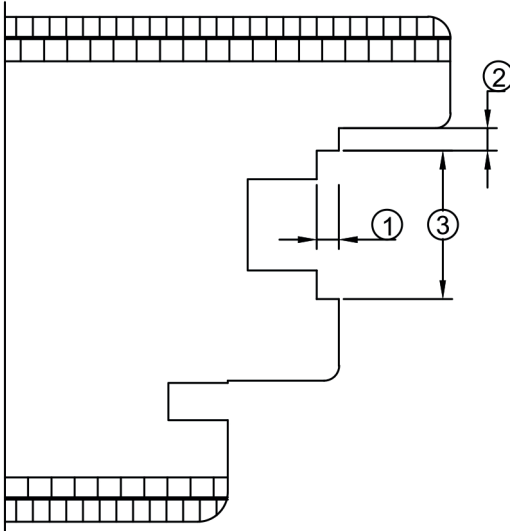

① mm
② mm
③ mm

5.1 Angabe zum Schloß:

Hersteller: _____

Bezeichnung: _____

Dornmaß: _____ mm

Entfernung: _____ mm

Drückerhöhe von
Unterkante Türblatt: _____ mm

Stulpvarianten: ☐ Rundstulp


☐ Eckstulp

Drückerbohrung: ☐ beidseitig
☐ innen
☐ nein

Zylinderbohrung: ☐ ja
☐ nein

Checkliste Türenbearbeitung

6. Oberflächenfräsungen

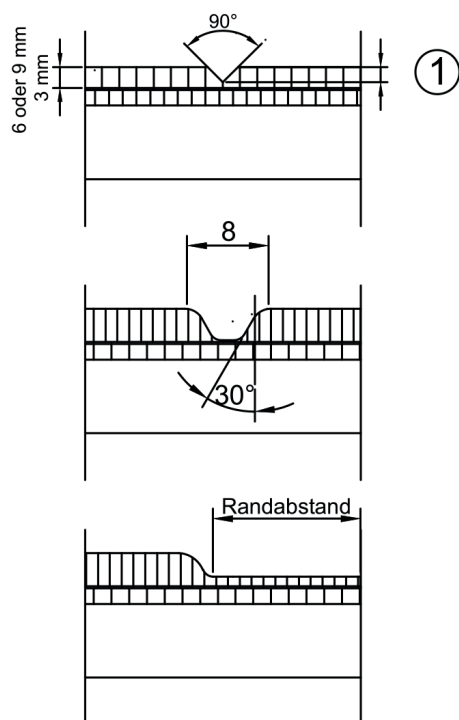

Angabe hier eintragen

☐ V-Fuge

① _____ mm Nuttiefe


Nuttiefe max 2 mm bei
3 mm Standart Deck

☐ Smartline doppelrund
Nuttiefe ca. 4 mm

☐ Abplattung
Nuttiefe ca. 4 mm

Oberflächenfräsungen nach vermassten
Kundenzeichnungen oder dxf Dateien

7. Fräsungen Edelstahlapplikationen

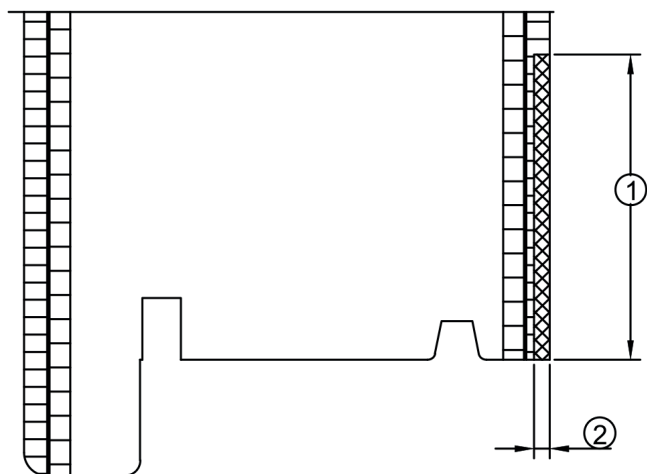

Angabe hier eintragen

① _____ mm

② _____ mm

Checkliste Türenbearbeitung


8. Formatierungen auf Endformate bei Sonderformen

Rundbogen:

Türblattbreite = _____ mm

Türblatthöhe = _____ mm

Radius (Tbb/2) = _____ mm

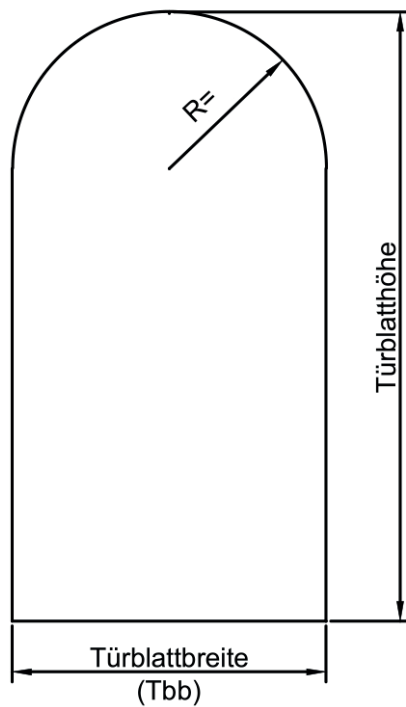


Stichbogen:

Türblattbreite = _____ mm

Türblatthöhe = _____ mm

Radius = _____ mm

Stichbogenhöhe = _____ mm

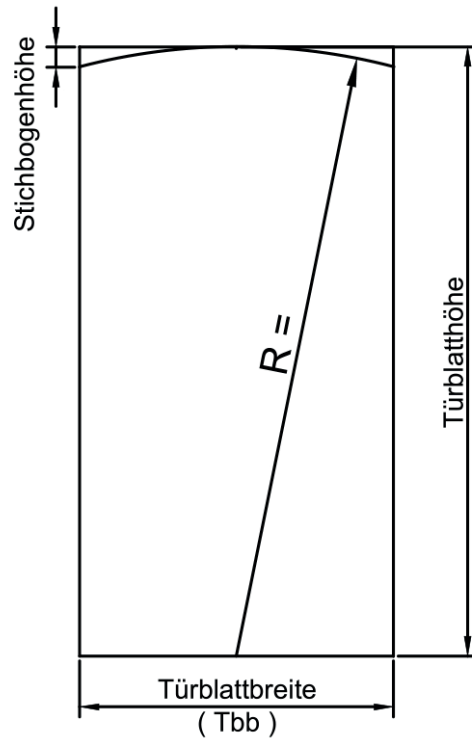

Checkliste Türenbearbeitung

9. Glasleisten

Angabe hier eintragen






Holzart

☐ Lärche ☐ Eiche ☐ Kiefer / Fichte ☐ Meranti / Dark Red

Profilvarianten

☐ Profil 39 ☐ Profil 40 ☐ Profil 41 ☐ Profil 42 ☐ Profil 43


Nur lose Leisten




GLFM (Glasleistenfalzmaß) _____ mm

GFT (Glasfalztiefe) _____ mm


Beidseitig verleistet (gefälzt)




Einseitig verleistet (gefälzt)



Beidseitig verleistet (stumpf)



Einseitig verleistet (stumpf)



① Glasstärke +
Vorlegebandstärke _____ mm

① Glasstärke +
Vorlegebandstärke _____ mm

① Glasstärke +
Vorlegebandstärke _____ mm

① Glasstärke +
Vorlegebandstärke _____ mm



GEBHARDT
HOLZ-ZENTRUM

CHAM | NEUMARKT | MÜHLDORF
www.ghz-cham.de